

『標準整形外科学 第16版』正誤表

このたびは『標準整形外科学 第16版』をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

第1刷（2026年2月1日発行）におきまして、以下の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

2026年2月2日作成 2026年7月6日更新

刷数	訂正箇所	誤	正	掲載
1	p.271・図15-19 図中表記 ※	抗IL-17抗体	抗IL-17 ^{RA} 抗体	2026/2/2
1	p.273・右段NOTE 下から14～15行目	…，抗IL-17阻害薬ブロダルマブ，PDE4阻害薬アプレミラストの適応がある．	…，抗IL-17受容体A阻害薬ブロダルマブ，PDE4阻害薬アプレミラストも用いられる．	2026/2/2
1	p.277・左段 下から5行目	IL-17A受容体阻害薬	IL-17受容体A阻害薬	2026/2/2
1	p.278・左段 上から10行目	IL-17A受容体阻害薬	IL-17受容体A阻害薬	2026/2/2
1	p.881・図37-4 図説表記	第4腰椎（矢印）に	第2腰椎（矢印）に	2026/7/6

※図15-19 訂正版

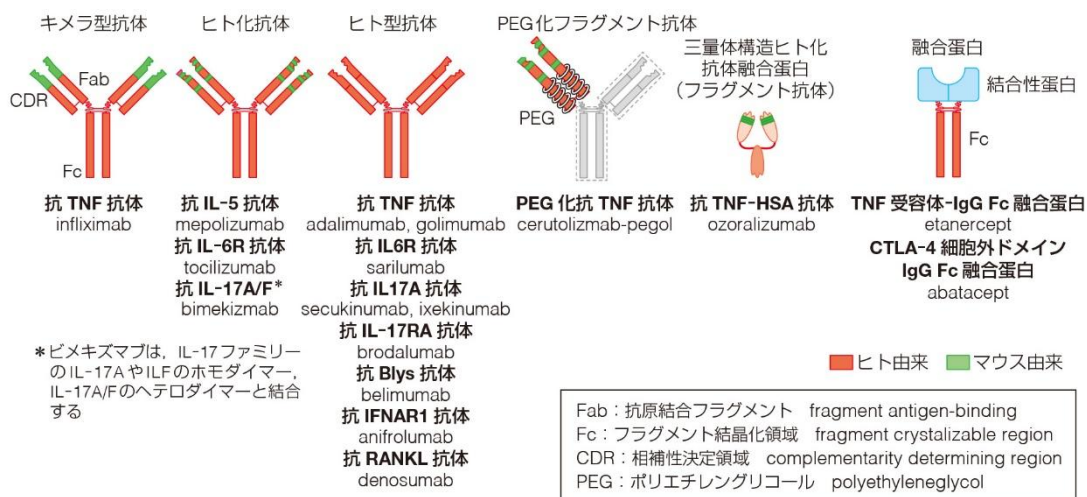


図15-19 抗体製剤とFc融合蛋白の構造



医学書院